

R. Antenor Benitende

R. Odorico Vieira


PARÓQUIA SANTA LUZIA

R. Lisette Wegmuller


R. Benedito Galhardo

R. Rita Gomes de Oliveira Godoy


- LEGENDA**
- ☒ Caixa de passagem c/ tampa e dreno 40x40x40cm
  - ☉ Luminária LED integrada com base e relê individual 6.674lm (=~60W)
  - ⊙ Poste telecônico de aço galvanizado à fogo h=6,00m
  - ⋯ Eletroduto corrugado PEAD de 1" 30mm pelo solo
  - ⋯ Eletroduto de 3/4" 20mm interligação caixa/poste Neutro . Fase . Retorno . Terra
  - ☒ Padrão de entrada de força bifásico 16mm<sup>2</sup> 63A
  - ⚡ Aterramento Elétrico haste 5/8" pol h=2,8m

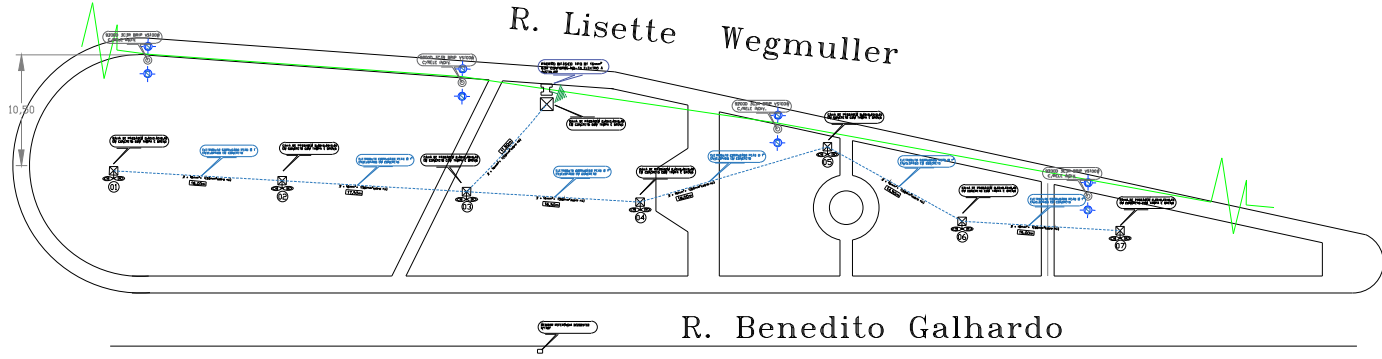



**DETALHE**  
CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,40 EM CONCRETO COM TAMPA E DRENO

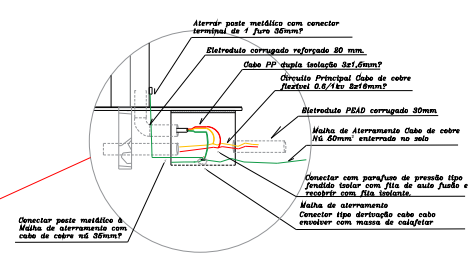

**DETALHE DO POSTO DE ENTRADA**



**DETALHE DA LUMINÁRIA**

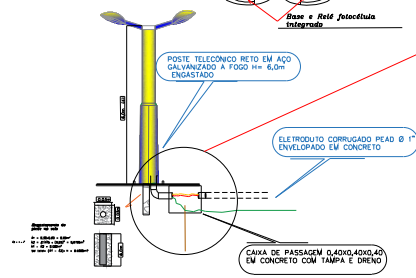

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA - SP</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br>Prefeito: Dr. José Carlos Marinho<br>Secretário: Natal Purton |   | Ofício: 07-02-2022<br>Assin: 1:100                |
| Projeto:<br>Autor do Projeto:<br>Responsável:   | Reforma da Praça São Cristóvão e Santa Luzia<br>Haroldo Pinto de Campos<br>J. Wagner Marson | Especificação:<br>Iluminação<br>28027230220206615 |